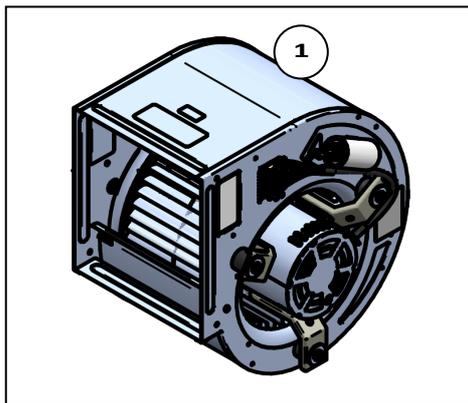


Sostituzione gruppo ventilante (Ref. Versioni F-H-K)
Fan section replacement (Ref. Versions F-H-K)
IT Originale
EN Translation
Istruzione N° – N° Instruction
FI-1935
COMPONENTI FORNITI

| | |
|---|---|
| 1 | n°1 (o2) Gruppi Ventilanti |
| \ | Imballo dell'accessorio e la presente Istruzione di montaggio |

SUPPLIED ITEMS

| | |
|---|--|
| 1 | n°1 (o2) Fan sections |
| \ | Packaging of the accessory and hereby Assembly instruction |

**DESCRIZIONE**

Sostituzione (o rimozione) gruppo ventilante

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene installato l'accessorio.
 A tale documento si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI**.
 L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

DESCRIPTION

Fan section replacement (or removal)








Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the accessory is installed.
 Please refer to hereby manual for **GENERAL RECOMMENDATIONS**.
 The installation must be performed by qualified personnel.

INSTALLAZIONE

| | |
|---|---|
| 1 | Togliere le viti $\Phi 3,9 \times 32$ della sez. batteria (A) su tutti i lati della unità. |
| 2 | Separare l'unità ventilante (1) dalla sezione batteria (2). |
| 3 | Scollegare i fili della morsettiera (B) annotando la sequenza di cablatura. Togliere le viti (C) da $\Phi 3,9 \times 32$ lungo tutti il perimetro della sezione ventilante. |
| 4 | Sfilare il cavo elettrico dal passacavo. Sollevare/sganciare i 4 pannelli della sez. ventilante (3 e 4). |
| 5 | Togliere le viti da $\Phi 3,9 \times 16$ che uniscono il gruppo ventilante alla piastra di sostegno (D) su entrambi i lati. |
| 6 | Sfilare il ventilatore nel senso della freccia. |
| 7 | Scollegare i cavi elettrici dalla morsettiera del ventilatore (E) annotando la sequenza di cablatura da seguire successivamente. |
| 8 | Per il montaggio del nuovo gruppo e della sezione ventilante, seguire il percorso al contrario. |

INSTALLATION

| | |
|---|---|
| 1 | Remove the screws $\Phi 3,9 \times 32$ of the coil section (A) on all sides of the unit. |
| 2 | Separate the fan section (1) from the coil section (2). |
| 3 | Disconnect the terminal board wires (B) noting the calibration sequence. Remove the screws (C) $\Phi 3,9 \times 32$ along the perimeter of the ventilating section. |
| 4 | Remove the electric cable from the gland. Lift / remove the 4 panels of the fan section (3 and 4). |
| 5 | Remove the $\Phi 3,9 \times 16$ screws merging the fan section to the support plate (D) on both sides. |
| 6 | Slip off the fan in the direction of the arrow. |
| 7 | Disconnect the electric wires from the fan terminal board (E) noting the wiring sequence to be followed later. |
| 8 | To assemble the new item to the fan section, follow the steps to the contrary. |

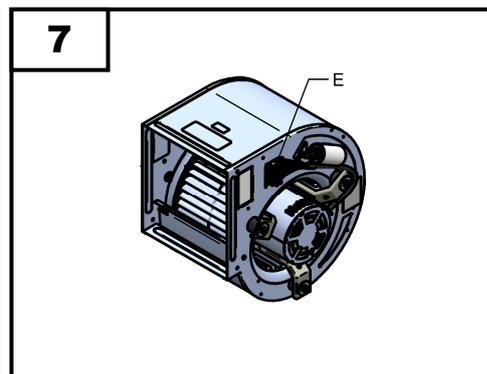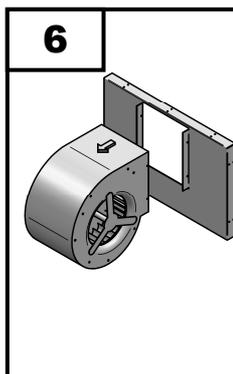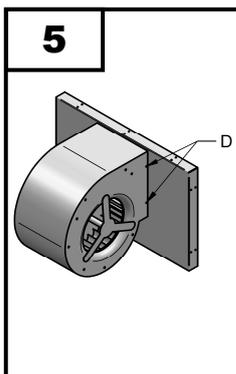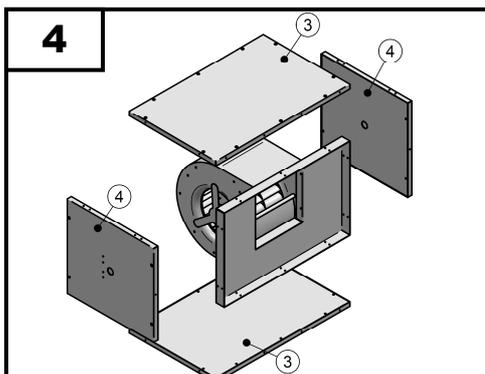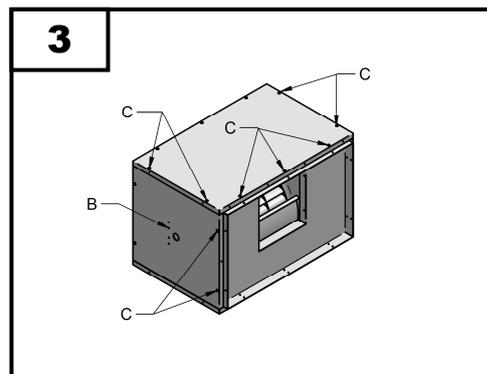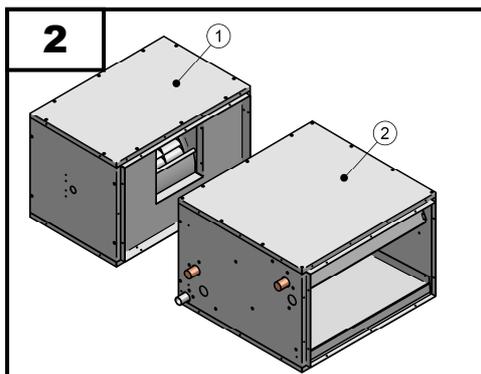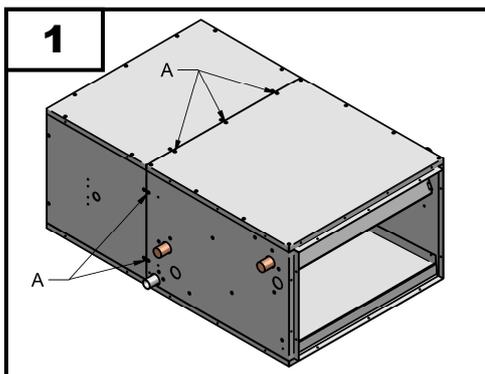

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

For further information make reference to our Technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.