

Rimozione batteria 2R (trasformazione unità da 4 tubi a 2 tubi)
Removing 2R coil (transformation from 4 Pipe to 2 pipe unit)
IT Originale
EN Translation
Istruzione N° - N° Instruction
FIS - 1903

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene eseguita la modifica.

A tale documento si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI**.
 La modifica deve essere effettuata da personale qualificato.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the modification is executed.





Please refer to hereby manual for **GENERAL RECOMMENDATIONS**.
 The modification must be performed by qualified personnel.

RIMOZIONE BATTERIA 2R (trasformazione unità da 4 tubi a 2 tubi)

	Svitare le viti \varnothing 3,9x32 che sostengono:
1	<ul style="list-style-type: none"> - Viti "A" La batteria 2R sulla spalla (3). - Viti "B" La batteria 3R sulla spalla (3). - Viti "C" La bacinella (3). - Viti "D" I deflettori (Se presenti: 2 sopra + 2 sotto). - Viti "E" La sezione ventilante (2/3 dipende dalla taglia). - Viti "F" I pannelli (4/5 sopra + 4/5 sotto - dipende dalla taglia)
2	Togliere il pannello T nel senso della freccia "T".
3	Svitare le 3 viti "G" nella spalla opposta.
4	Inclinare leggermente la batteria nel senso della freccia "G" e allontanarla dalla spalla seguendo la freccia "H".
5	Riposizionare il pannello "T". Avvitare tutte le viti \varnothing 3,9x32. Nota: operazione opposta ai punti n. 1+ 2 + 3; riutilizzare le stesse viti. Chiedere con dell'isolante a celle chiuse i fori rimasti aperti nella spalla "V" lato batteria

REMOVING 2R COIL (transformation from 4 Pipe to 2 pipe unit)

	Unscrew the \varnothing 3.9x32 screws supporting:
1	<ul style="list-style-type: none"> - Screws "A" 2R coil on the shoulders (3). - Screws "B" 3R coil on the shoulders (3). - Screws "C" Drain pan (3). - Screws "D" Deflector (If present: 2 on top + 2 on bottom). - Screws "E" Ventilating section (2/3 depending of size). - Screws "F" Panel (2 on top + 2 on bottom - depending of size).
2	Remove the T panel, moving it in the direction of the arrow "T".
3	Unscrew the 4 \varnothing 3.9x9.5 "G" screws on the opposite shoulder
4	Slightly incline the coil in the direction of the arrow "G" and move it away from the shoulder in the direction of the arrow "H".
5	Put back the panel "T". Tighten the all 6 \varnothing 3.9x32 screws. Note: opposite operation of point no.1+ 2 + 3; re-use the same screws. Close the open holes in the "V" coil shoulder with closed-cell insulating tape.

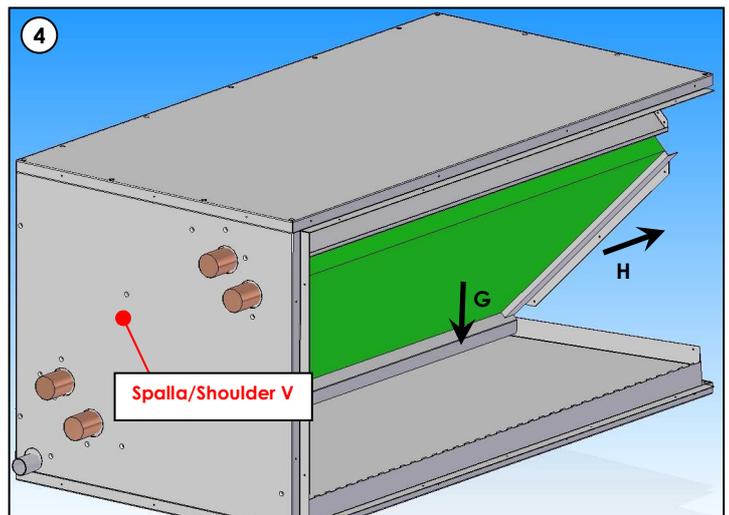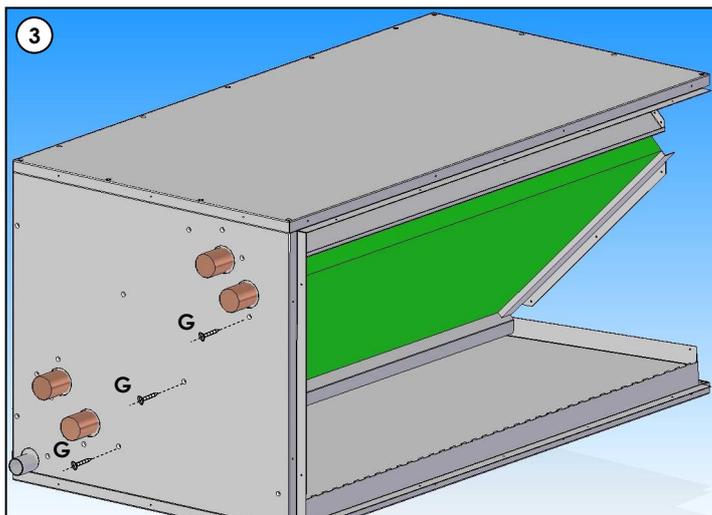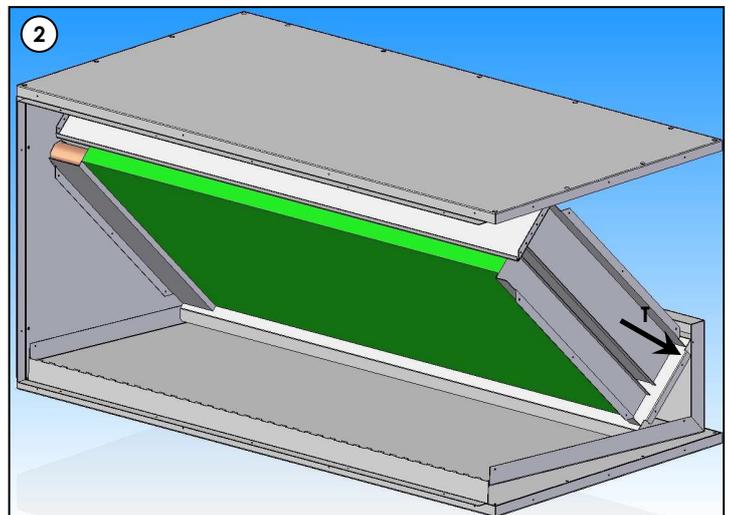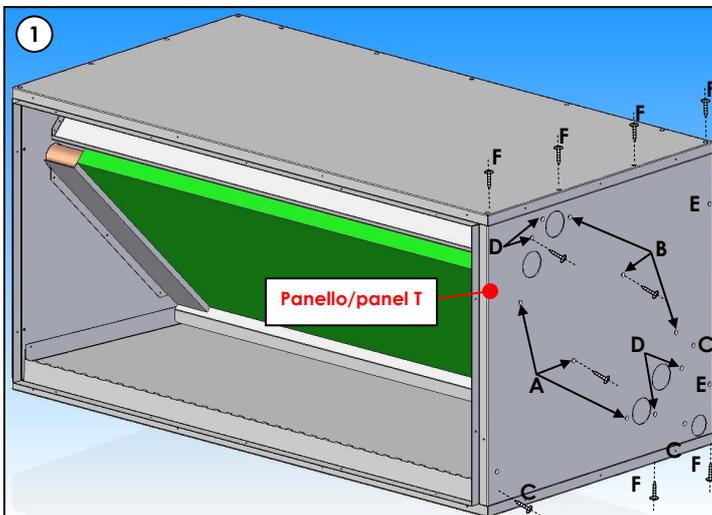

ATTENZIONE ! (Obbligatorio solo per le unità verticali):
Predisporre i cavi elettrici sul lato opposto degli attacchi idraulici definitivi.

ATTENZIONE ! In presenza della morsettiera (o quadro elettrico o schede elettroniche), rimuoverla e rimontarla sul lato opposto (1).

(1) Rimontare il componente ripercorrendo al contrario la procedura usata per lo smontaggio. Rimontare il componente sul lato opposto, in modo corrispondente (ma specchiato e simmetrico) a quello originario.

Qualora non sia disponibile lo schema elettrico necessario per uno specifico impianto (o per un particolare sistema di regolazione), ricordiamo che siamo sempre disponibili a realizzare ulteriori nuovi schemi elettrici in accordo alle esigenze e richieste dei nostri clienti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

ATTENTION ! (Compulsory for vertical units only):
Place the electric cables on the opposite side to that of the definitive hydraulic connections.

ATTENTION ! If the terminal board is mounted (or electric board or electronic cards), remove it and mount on the opposite side (1).

(1) Reinstall the component retracing the procedure used for the disassembly. Reinstall the component on the opposite side, accordingly (in mirrored and symmetrical way) to the original one.

May a wiring diagram for a specific installation not be available in the present listing (or for a special particular need), we would like to remind you that it can be realised according with your special needs.

For further information make reference to our Technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.