

**COMPONENTI FORNITI**

- |   |              |
|---|--------------|
| 1 | n°1 Batteria |
| 2 | n°4 viti     |

**SUPPLIED ITEMS**


- |   |  |
|---|--|
| 1 | n°1 3-way valve body with 3 connections (1" F) |
| 2 | n°4 Screws                                     |

Questo foglio istruzioni è parte integrante del libretto dell'unità sulla quale viene eseguita la modifica.

A tale documento si rimanda per le **AVVERTENZE GENERALI**.  
La modifica deve essere effettuata da personale qualificato.

Hereby instruction sheet is an integral part of the unit's manual on which the modification is executed.





Please refer to hereby manual for **GENERAL RECOMMENDATIONS**.  
The modification must be performed by qualified personnel.




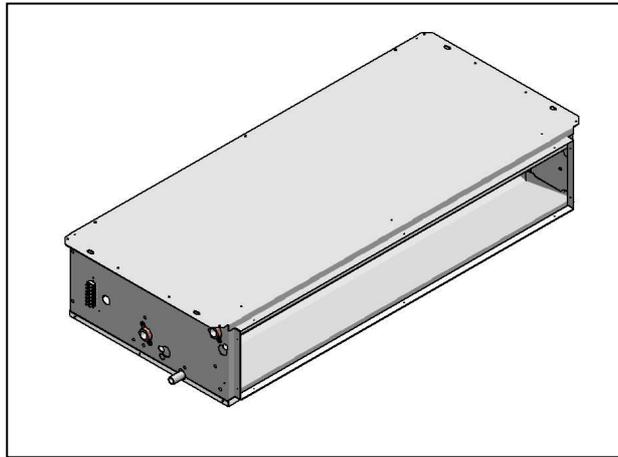
**INSTALLAZIONE BATTERIA AGGIUNTIVA**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Svitare e togliere le viti "A" da Ø 3,9x9,5 da ambo i lati  |
| 2 | Togliere il pannello nel senso della freccia "B".   |
| 3 | Svitare e togliere le viti "C" da Ø 3,9x16 che sorreggono la bacinella in entrambi i lati. Allentare le viti "D" da Ø 3,9x16 che sorreggono la batteria e il gruppo ventilante.   |
| 4 | Spingere la spalla nel senso della freccia "E" per permettere l'uscita della bacinella condensa nel senso della freccia "F".<br>Estrarre la bacinella condensa nel senso della freccia "G".   |
| 5 | Aprire i pretranci "H" predisposti sulla spalla.<br>Inserire la batteria aggiuntiva sulla spalla nel senso della freccia "I" ed posizionare gli attacchi idraulici nei nuovi fori "H" appena creati.<br>Spingere la spalla nel senso della freccia "L" per permettere l'entrata della batteria aggiuntiva nel senso della freccia "M".  |
| 6 | Avvitare leggermente le viti "N" Ø 3,9x16 in dotazione al kit senza serrarle per impedire la caduta della batteria aggiuntiva.<br>Con la bacinella condensa inclinata inserire il tubo scarico condensa nel foro "P" nel senso della freccia "O".<br>Spingere la spalla nel senso della freccia "Q" per permettere l'entrata della batteria aggiuntiva nel senso della freccia "R". |
| 7 | Avvitare le viti "S" da Ø 3,9x9,5 in entrambi i lati e serrare le viti "T" da 3,9x16 allentate in precedenza. Riposizionare il pannello tolto in precedenza seguendo il senso della freccia "U".  |
| 8 | Avvitare le viti "V" da Ø 3,9x9,5.<br>Controllare che tutte le viti delle spalle siano avvitate.  |


**INSTALLATION OF ADDITIONAL COIL**

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Unscrew and remove the screws "A" with Ø 3,9x9,5 on both sides  |
| 2 | Remove the panel in the direction of the arrow "B".   |
| 3 | Unscrew and remove the screws "C" with Ø 3,9x16 which support the drain pan on both sides. Loosen the screws "D" with Ø 3.9x16 that support the battery and the fan section.  |
| 4 | Push the shoulder in the direction of the arrow "E" to allow the condensate drain pan to be removed in the direction of the arrow "F".<br>Extract the drain pan in the direction of the arrow "G".  |
| 5 | Open pre-cuts "H" on the shoulder.<br>Insert the additional coil on the shoulder in the direction of the arrow "I" and place the hydraulic connections in the newly created "H" holes.<br>Push the shoulder in the direction of the arrow "L" to enable entry of additional coil in the direction of arrow "M".   |
| 6 | Screw slightly the screws "N" Ø 3,9x16 of the supplied kit, without tightening them just to prevent the coil from falling.<br>Insert the condensate drain pipe into the hole "P" in the direction of the arrow "O".<br>Push the shoulder in the direction of the arrow "Q" to allow insertion of the additional coil in the direction of the arrow "R". |
| 7 | Screw the screws "S" with Ø 3,9x9,5 in both sides and tighten screws "T" with 3,9x16 previously loosen. Put the previously removed panel following the direction of the "U".  |
| 8 | Screw the screws "V" with Ø 3,9x9,5.<br>Check that all shoulder screws are properly screwed.  |

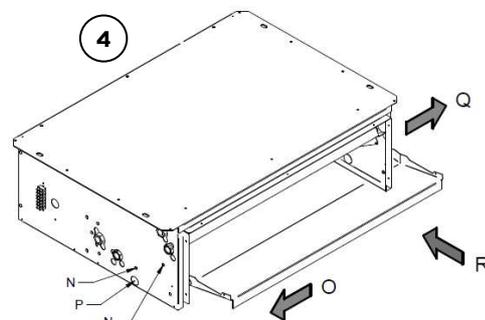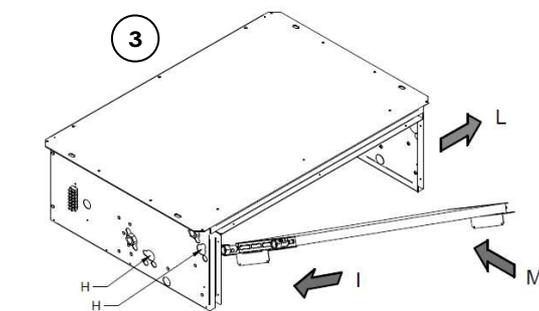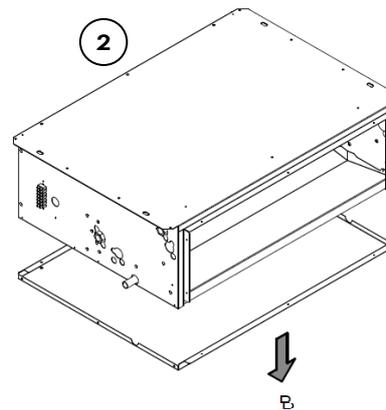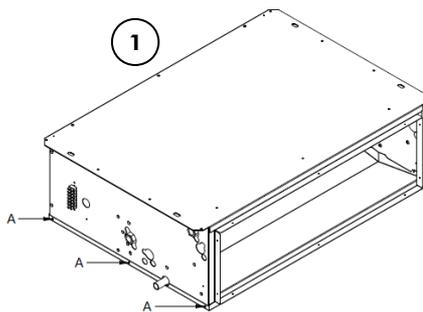

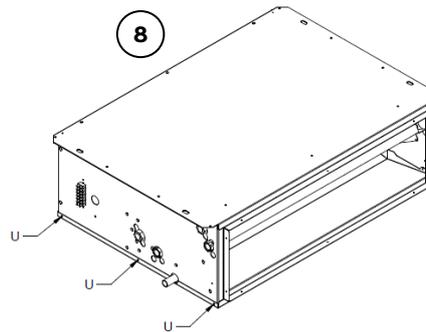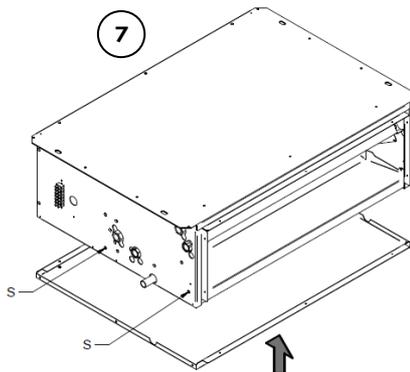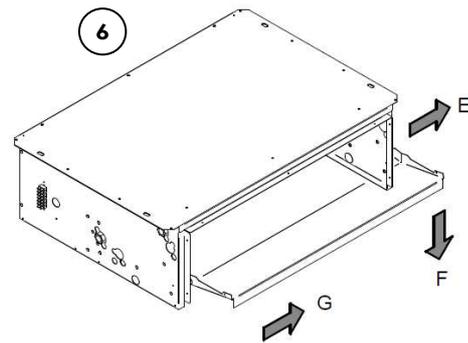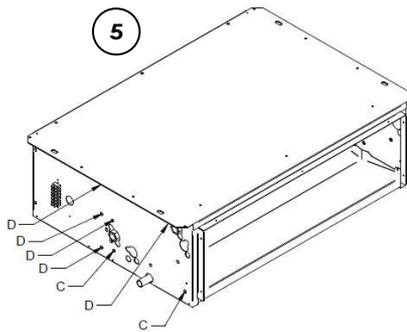

## RISULTATO FINALE - FINAL RESULT

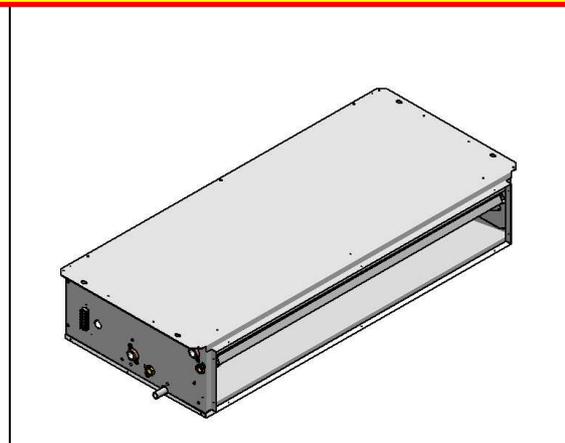

**ATTENZIONE ! (Obbligatorio solo per le unità verticali):**  
**Predisporre i cavi elettrici sul lato opposto degli attacchi idraulici definitivi.**

**ATTENZIONE ! In presenza della morsettiera (o quadro elettrico o schede elettroniche), rimuoverla e rimontarla sul lato opposto (1).**

(1) Rimontare il componente ripercorrendo al contrario la procedura usata per lo smontaggio. Rimontare il componente sul lato opposto, in modo corrispondente (ma specchiato e simmetrico) a quello originario.

**NOTA: A fine lavori, collegare i cavi elettrici della valvola come indicato nello schema elettrico dello specifico pannello comando installato (riferirsi alle istruzioni e schemi elettrici del pannello comando).**

Qualora non sia disponibile lo schema elettrico necessario per uno specifico impianto (o per un particolare sistema di regolazione), ricordiamo che siamo sempre disponibili a realizzare ulteriori nuovi schemi elettrici in accordo alle esigenze e richieste dei nostri clienti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico che rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento e per la progettazione di soluzioni personalizzate.

**ATTENTION ! (Compulsory for vertical units only):** Place the electric cables on the opposite side to that of the definitive hydraulic connections.

**ATTENTION ! If the terminal board is mounted (or electric board or electronic cards), remove it and mount on the opposite side (1).**

(1) Reinstall the component retracing the procedure used for the disassembly. Reinstall the component on the opposite side, accordingly (in mirrored and symmetrical way) to the original one.

**NOTE: When the work is finished, connect the valve electrical wires as indicated on wiring diagram of the specific installed control panel (please refer to instructions and electrical diagrams of the control panel).**

May a wiring diagram for a specific installation not be available in the present listing (or for a special particular need), we would like to remind you that it can be realised according with your special needs.

For further information make reference to our Technical department, which is available for explanations and for the design of customised solutions.